

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 · Главное управление МЧС России по Иркутской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Красноармейская, 15
 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru http://emercom.irtel.ru
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по Ангарскому городскому округу
 665830, Иркутская область, город Ангарск улица Мира, 26 E-mail:gpn10@mail.ru

**Предписание N 114/1/1
 по устранению нарушений обязательных требований
 пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
 имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

по исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ангарского
 городского округа по пожарному надзору Акулова Рената Николаевича № 2-15-105 от 30.06
 2021 года.

(наименование органа ГТНП)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в пери
 «13» июля 2021 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., проведена внеплановая/выездн
 проверка государственным инспектором Ангарского городского округа по пожарному надзо
 Бутяйкиным Данилом Борисовичем, - по адресу: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квар
Б, дом 19

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
 проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ Детский сад № 3 Черных Лариса Геннадьевна
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной
 безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
 пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнен и (указывае ся только выполнен е)
1	2	3	4	5
114/1/1- 1	Сигналы СОУЭ не обеспечивают нормативный уровень звука в спальнях помещениях (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 6; статья 54; Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил		

<p>оповещателями не менее 70 дБа), что подтверждено актом комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления о пожаре, проведения регламентных работ от 05 июля 2021 года выданным ООО «Парус НМ» из которого следует, что уровень звукового оповещения в спальнях составляет более 50 дБа, но менее 70 дБа минимально допустимых для данного вида помещений.</p>	<p>противопожарного режима в РФ» п. 54 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБа на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБа в любой точке защищаемого помещения; п. 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем 15 дБа выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола; п. 4.3 В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБа выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБа. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.</p>	<p>01.04.2022 г.</p>	
---	---	----------------------	--

Со сроками, установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности, согласен (на).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителя

организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ангарского городского округа
по пожарному надзору Бутяйкин Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

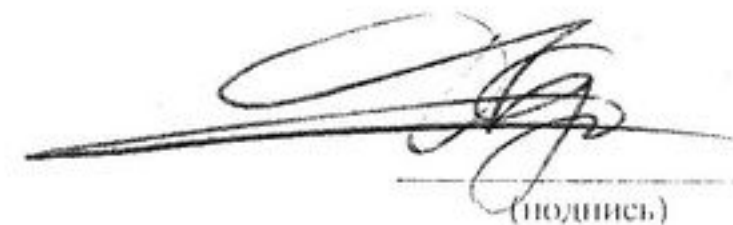


(подпись)

"16" июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Ириш
(подпись)

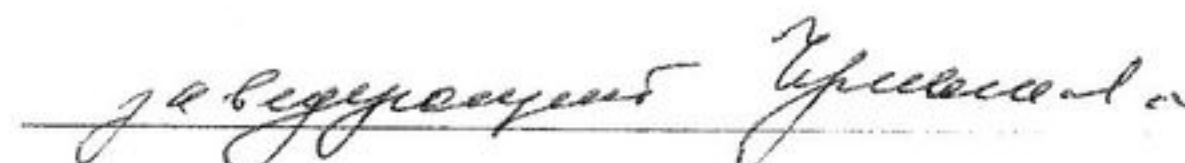

(должность, фамилия, инициалы)

✓ "16" 07 2021 г.